


Esquema de conexión de un detector cableado a la alarma G6:

Este sería el conexionado que hay que realizar para conectar un detector de movimiento cableado a la alarma G6. A continuación puede ver dos esquemas, uno para detectores con salida de alarma y tamper y otro solamente para detectores con salida de alarma.

Esquema nº1:

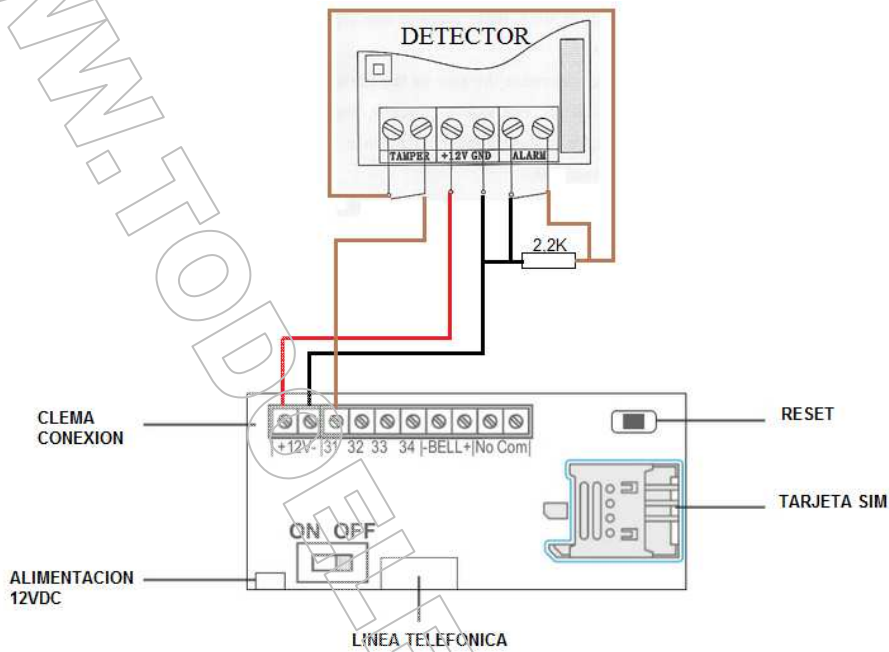

Esquema nº2:

